

クリーンセンター滋賀水質調査結果について

1 水質調査採水地点

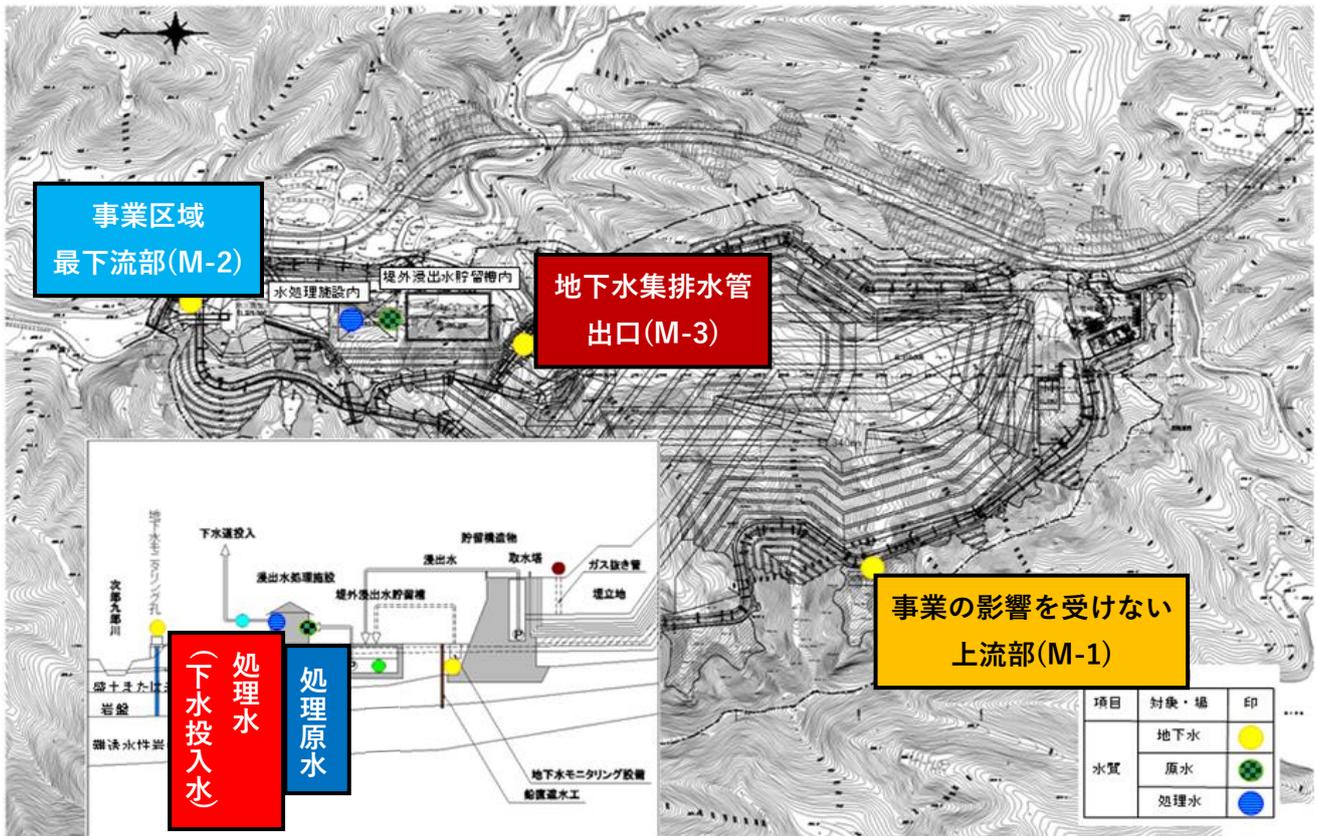


図1-1 クリーンセンター滋賀内採水地点図


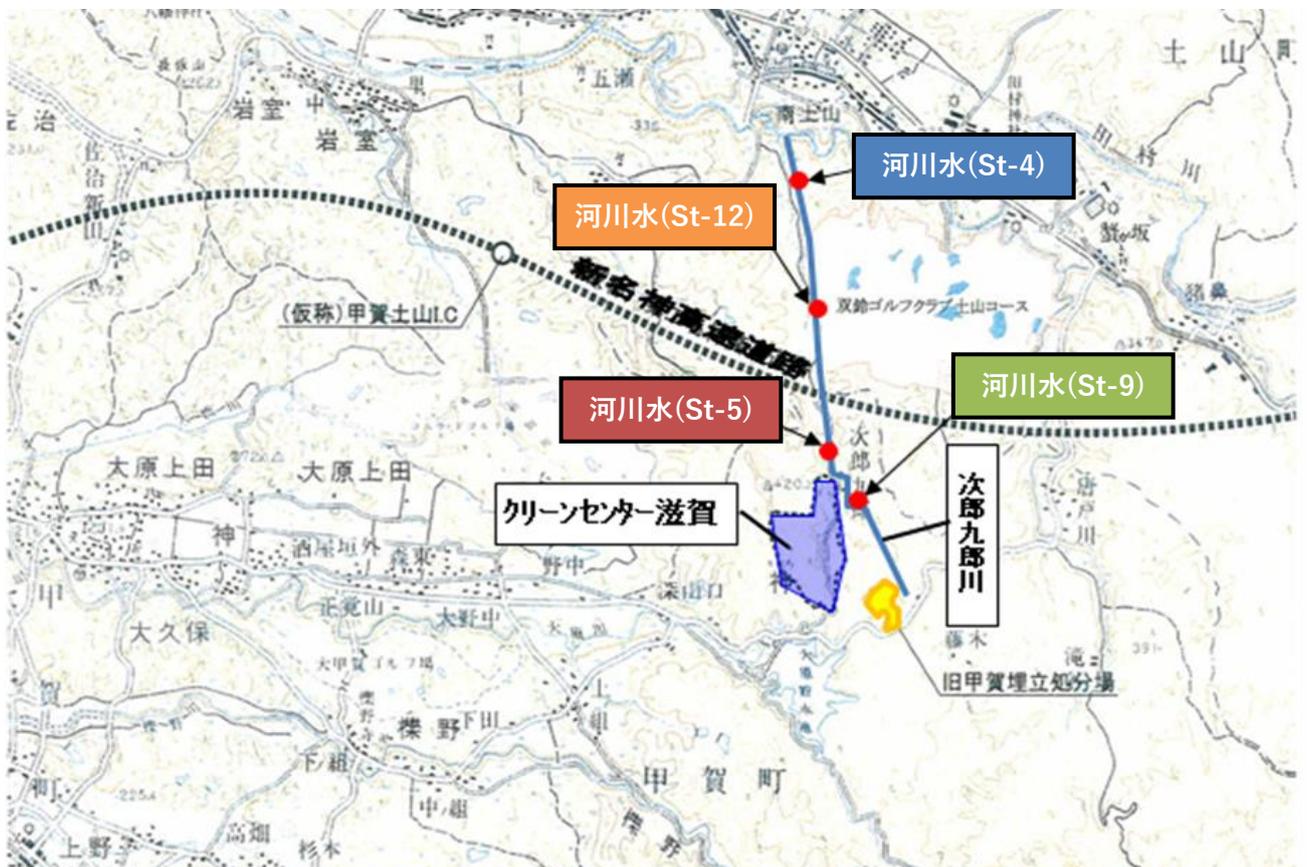


図1-2 河川水採水地点図

2 処理原水・処理水 水質調査結果


図2-1 pH(水素イオン濃度)

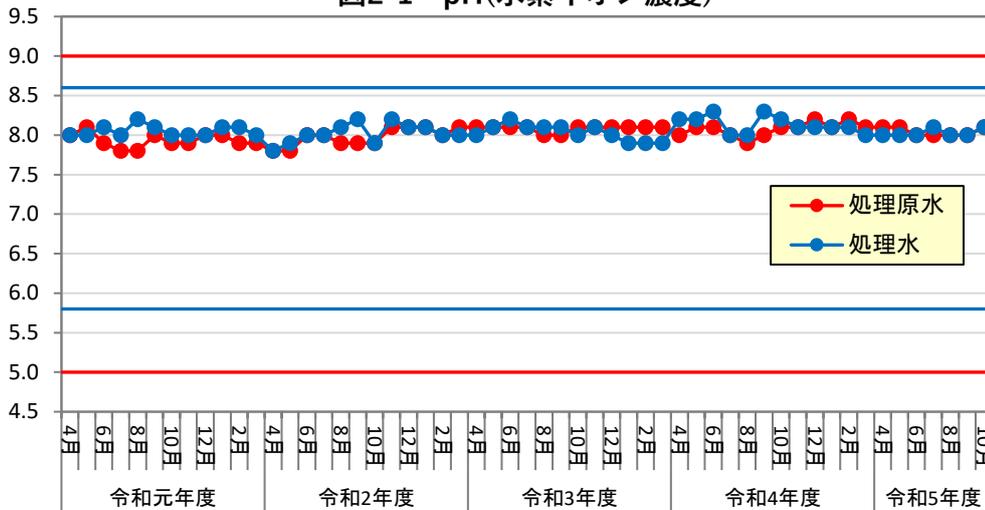

— 計画原水水質 :5.0 - 9.0
 — 下水投入基準 :5.8 - 8.6

処理原水、処理水ともに、下水投入基準を遵守している。


図2-2 BOD(生物化学的酸素要求量)

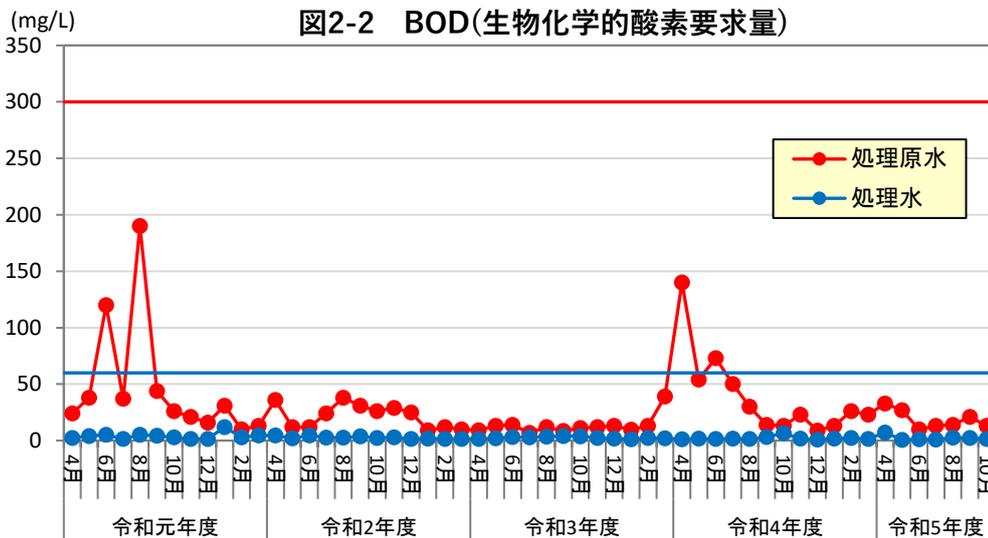

— 計画原水水質 :300
 — 下水投入基準 :60

処理原水は、変動が見られるが、計画原水水質を大きく下回っている。処理水は、下水投入基準を大きく下回っている。

図2-3 COD(化学的酸素要求量)

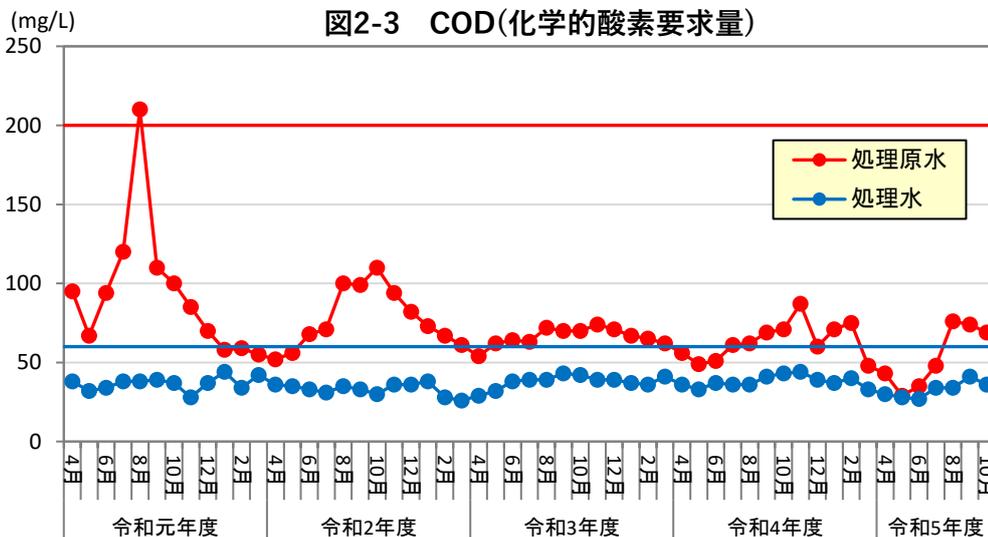


— 計画原水水質 :200
 — 下水投入基準 :60

処理原水は、令和元年8月に計画原水水質を上回ったが、それ以降は計画原水水質を下回っている。処理水は、平成28年12月から活性炭吸着処理を実施しており、下水投入基準を遵守している。

(mg/L)

図2-4 T-N(全窒素)

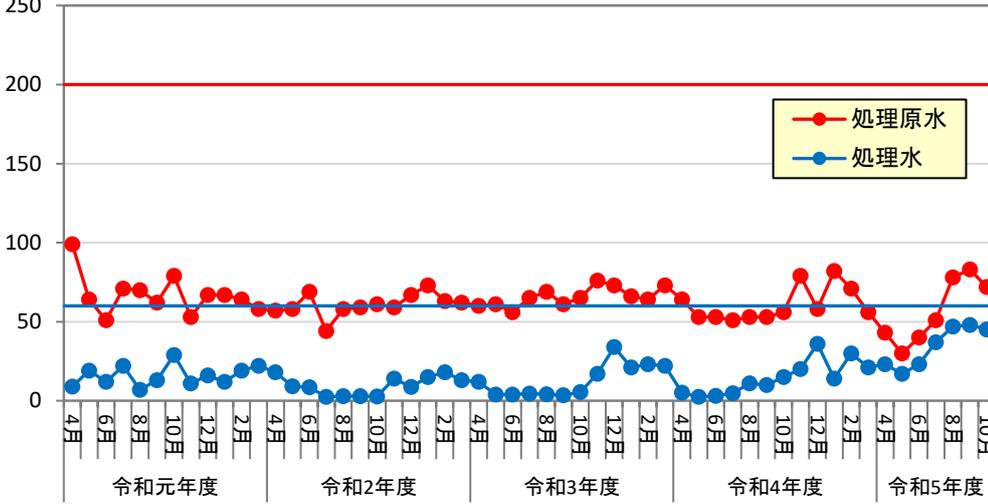


— 計画原水水質: 200
 — 下水投入基準: (60)
 (): 日間平均値

処理原水は、計画原水水質を下回っている。
 処理水は、平成29・30年度に下水投入基準を超過した。改善対策としてメタノール添加を実施し、以降は基準を遵守している。今後も基準を遵守するよう運転管理を継続する。

(mg/L)

図2-5 T-P(全りん)

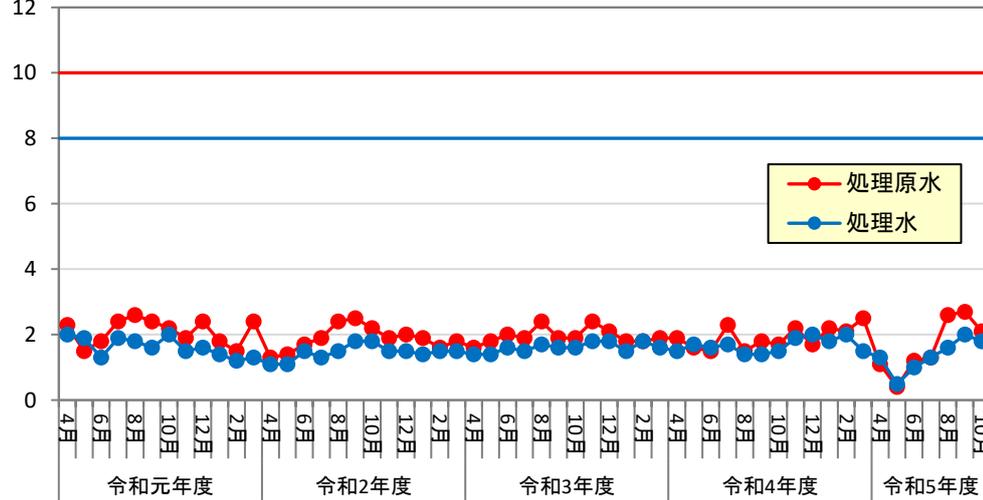


— 計画原水水質: 10
 — 下水投入基準: (8)
 (): 日間平均値

処理原水、処理水ともに、下水投入基準を大きく下回っている。

(mg/L)

図2-6 SS(浮遊物質)

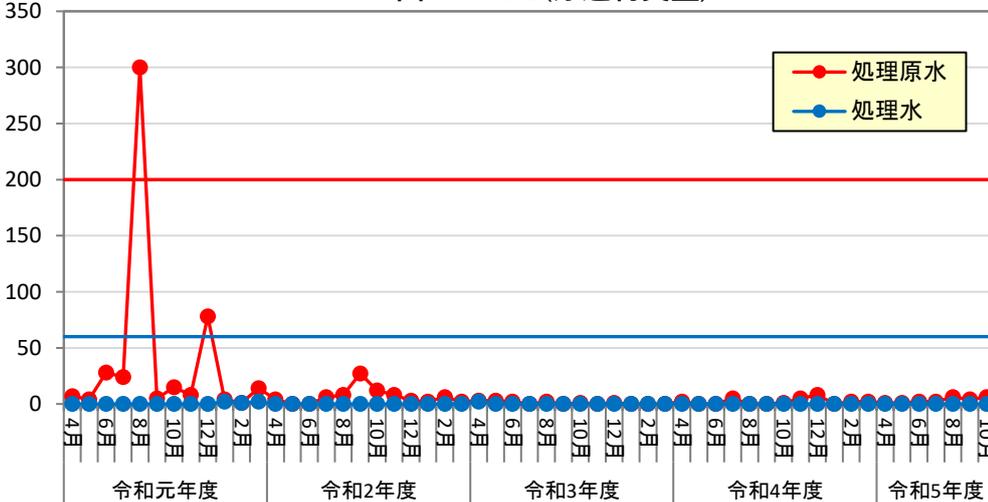


— 計画原水水質: 200
 — 下水投入基準: 60

処理原水は、令和元年8月に計画原水水質を上回ったが、その後は計画原水水質を大きく下回っている。
 処理水は、下水投入基準を大きく下回っている。


3 地下水 水質調査結果

図3-1 pH(水素イオン濃度)

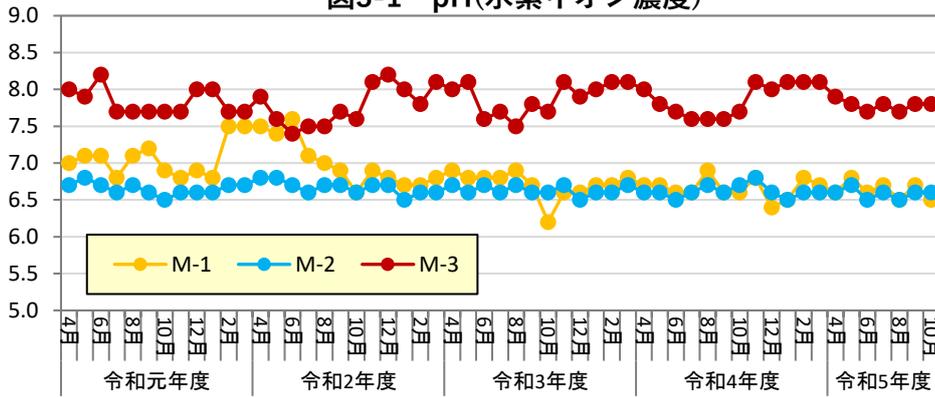


M-1、M-2、M-3のいずれも、pH:6~8台で推移している。概ね横ばい傾向を示しており、大きな変化はみられない。

図3-2 塩化物イオン

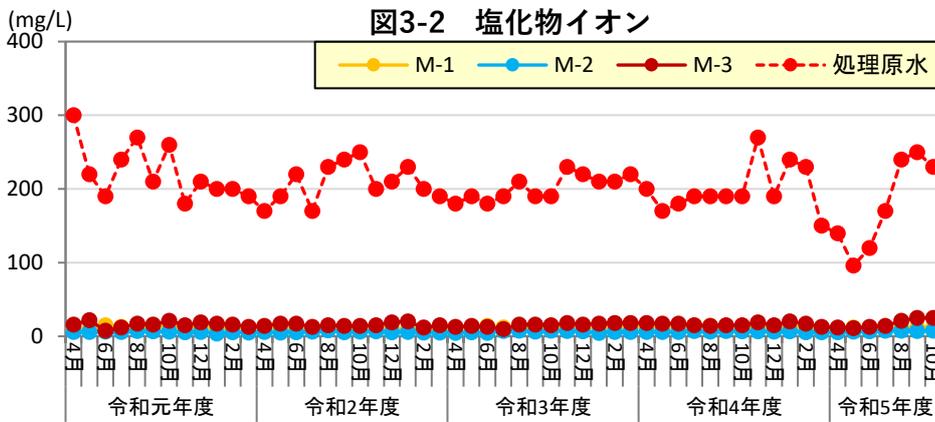


M-1・M-2・M-3ともに、変動はあるものの、おおむね横ばい傾向を示している。
処理原水と比較して、十分に低い値となっている。

図3-3 電気伝導率

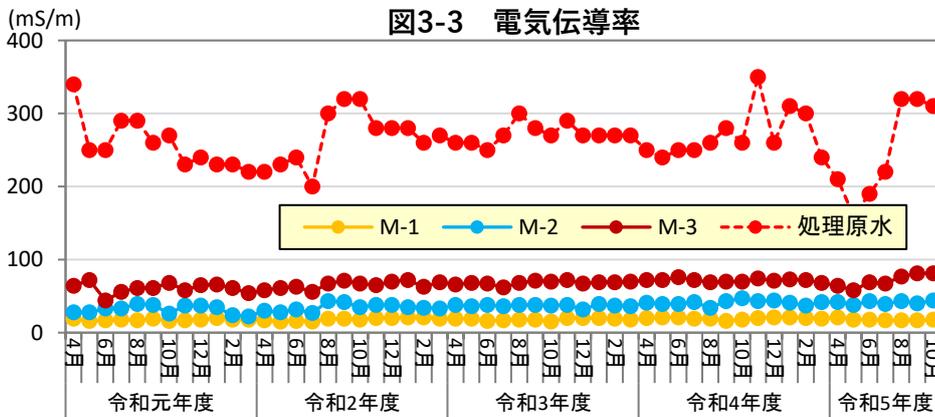

M-1、M-2、M-3ともに、変動はあるものの、おおむね横ばい傾向を示している。
処理原水と比較して、十分に低い値となっている。

図3-4 ひ素

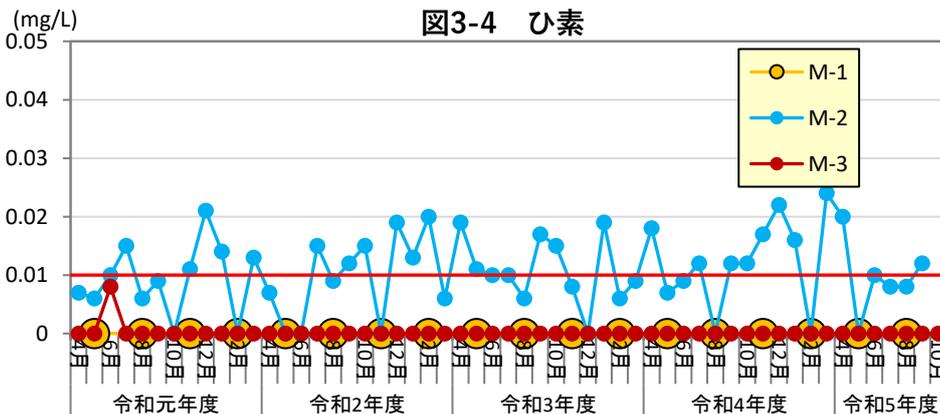

— 地下水環境基準:0.01
M-1は、不検出で推移している。
M-2は、環境基準を断続的に超過している。
M-3は、令和元年6月に環境基準以下で検出されたことを除いて、不検出である。

地下水有害項目（ひ素・鉛・ベンゼン）について

(1) 経緯

- ひ素・鉛 → 平成26年度にM-2において環境基準を超過して検出
 - ベンゼン → 平成24年度にM-2において環境基準以下で検出
- ⇒ これら3項目について、測定頻度を増やして、経過観察を実施

(2) 分析結果：表3-1～3-3のとおり

表3-1 ひ素（環境基準：0.01mg/L）

調査地点	頻度	R4.10.6	R4.11.10	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2	R5.4.18	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5
M-1	4 回/年		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
M-2	12 回/年	0.012	0.017	0.022	0.016	<0.005	0.024	0.02	<0.005	0.01	0.008	0.008	0.012	0.014
M-3	12 回/年	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(参考)処理原水	4 回/年		0.014			<0.005			<0.005			0.023		

表3-2 鉛（環境基準：0.01mg/L）

	頻度	R4.10.6	R4.11.10	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2	R5.4.18	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5
M-1	4 回/年		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
M-2	4 回/年		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
M-3	4 回/年		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
(参考)処理原水	4 回/年		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		

表3-3 ベンゼン（環境基準：0.01mg/L）

	頻度	R4.10.6	R4.11.10	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2	R5.4.18	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5
M-1	1 回/年		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
M-2	4 回/年		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
M-3	4 回/年		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
(参考)処理原水	1 回/年		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		

○M-2における各物質の検出状況

- ①ひ素 → 断続的に環境基準を超過して検出される状態が継続している。
- ②鉛・ベンゼン → 不検出であった。鉛は平成26年12月以降、ベンゼンは平成29年8月以降、検出されていない。

○M-3における各物質の検出状況

- ①ひ素 → 令和元年6月に環境基準以下で検出された以外は、不検出である。
- ②鉛・ベンゼン → これまで検出されていない。

4 調整池出口 水質調査結果

○令和4年8月・11月の結果を河川環境基準（参考）と比較すると、BOD以外の全項目で基準以下であった。

表4-1 クリーンセンター滋賀 調整池出口 水質調査結果


項目	年度 月日 単位	令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度		(参考)環境基準 (河川A類型)	
		6月※3 6/14	8月 8/2	11月 11/21	2月 2/7	5月 5/8	8月 8/7	11月 11/5	2月 2/4	5月 5/7	8月 8/6	11月 11/13	2月 2/4	5月 5/12	8月 8/4	11月 11/10	2月 2/2	5月 5/11	8月 8/3		
採水時刻	-	9:00	9:09	9:02	11:37	11:52	12:25	12:40	9:05	9:00	9:20	10:10	9:40	10:01	9:30	8:55	0.395833	9:08	9:16		
天候	-	雨後曇	晴	晴	雪	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴		
気温	℃	24.8	33.5	7.9	6.9	24.3	32.2	19.0	4.5	19.0	28.6	13.5	5.2	18.2	28.5	9.5	2.5	18.7	31.8		
水素イオン濃度	-	8.1	8.8	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.8	8.6	8.4	8.1	8.4	8.0	8.0	8.3	8	7.9	8.6	6.5~8.5	
BOD	mg/L	1.4	2.3	2.9	1.4	2.1	1.5	2.0	1.8	1.5	2.0	2.8	2.9	2.5	2.4	1.0	1.5	1.1	2.2	2 以下	
COD	mg/L	5.1	4.8	6.5	5.5	6.2	5.2	4.0	4.8	4.1	5.1	3.8	7.1	4.6	5.2	5.9	4.9	4.6	6.3		
浮遊物質量	mg/L	54	3	7	15	5	2	9	64	2	5	14	12	7	4	2	5	24	2	25 以下	
DO	mg/L	9.0	9.0	11	15	13	9.2	11	12	11	10	11	14	9.7	8.1	11	14	10	9.6	7.5 以上	
大腸菌群数	MPN/100mL	540	330	490	170	330	1700	790	110	170	230	4900	170	40	1700	68	110	38	4	(1000 以下)※1	
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	mg/L	1.3	0.34	0.41	0.88	0.42	0.27	0.23	0.26	0.19	0.28	0.68	0.36	0.36	0.22	0.51	0.35	0.37	0.44		
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
硝酸性-N	mg/L	0.99	0.04	0.02	0.62	0.08	0.02	0.04	0.14	<0.01	0.12	0.42	0.04	0.14	0.02	0.20	0.12	0.19	0.06	10 以下	
亜硝酸性-N	mg/L	0.032	0.009	0.002	0.015	0.006	0.004	0.005	0.009	0.005	0.005	0.010	0.001	0.005	0.005	0.011	0.005	0.01	0.003		
全磷	mg/L	0.097	0.070	0.090	0.087	0.066	0.058	0.054	0.12	0.051	0.056	0.077	0.11	0.056	0.046	0.072	0.076	0.05	0.088		
電気伝導率	mS/m	24	26	28	41	31	39	30	29	23	31	51	40	30	27	45	51	19	51		
塩化物イオン	mg/L	5.7	8.2	11	9.2	8.8	7.9	5.0	3.2	3.0	3.2	4.0	21	2.5	2.1	11	47	5.6	12		
水温	℃	20.7	28.4	5.4	3.9	18.3	27.9	12.5	3.1	16.2	25.4	13.8	1.4	15.2	25.4	9.9	3.1	16.1	27.1		
色	-	微黄色	微褐色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
濁り	-	微濁	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁	微濁	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	微濁	
臭気	-	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	
透視度	度	10	≥50	≥50	32	≥50	≥50	≥50	7	≥50	≥50	26	32	≥50	≥50	≥50	≥50	18	≥50		
流量	m ³ /s	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
カドミウム	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	0.003 以下	
シアン	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	検出されないこと	
鉛	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	0.01 以下	
六価クロム	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.01	-	-	-	0.02 以下※2	
砒素	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	0.01 以下	
総水銀	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	0.0005 以下	
フッ素	mg/L	-	-	0.14	-	-	-	0.10	-	-	-	0.25	-	-	-	0.17	-	-	-	0.8 以下	
ホウ素	mg/L	-	-	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	1 以下	
銅	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-		
亜鉛	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	0.03 以下	
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-		
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-		
全クロム	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	-	-		
特記事項																					

※1 「大腸菌群数」は、令和4年度から、環境基準項目が「大腸菌数」に変更された。カッコ内の数値は、変更前の「大腸菌群数」の環境基準値を示す。


※2 「六価クロム」は、令和4年度から、環境基準値が「0.05 mg/L」から「0.02 mg/L」に変更された。

※3 令和元年5月は、調整池出口からの水の流出が無く、採水不可であったため、6月に調査を実施した。

5 河川水(次郎九郎川) 水質調査結果

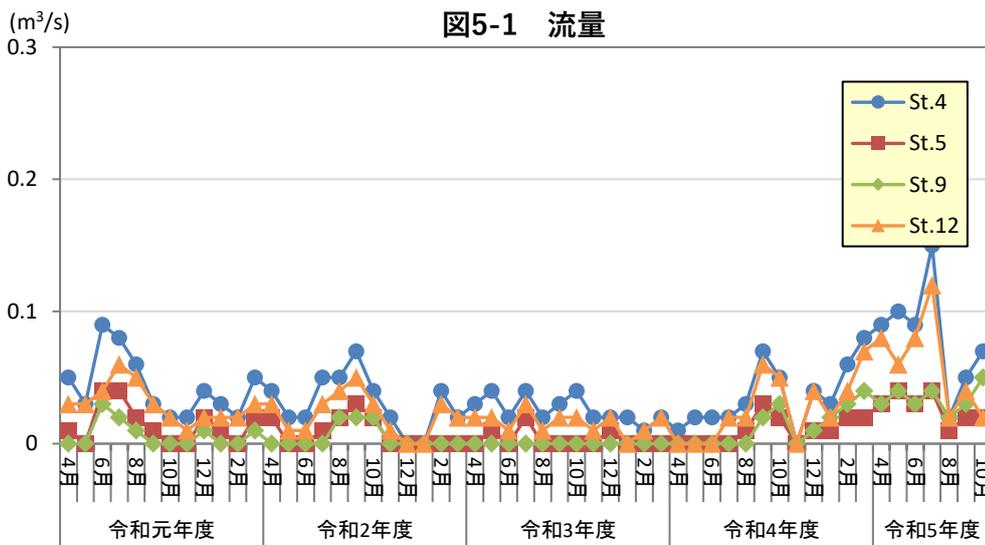

各地点とも、調査日による変動が大きい。調査日前の降水の影響と考えられる。

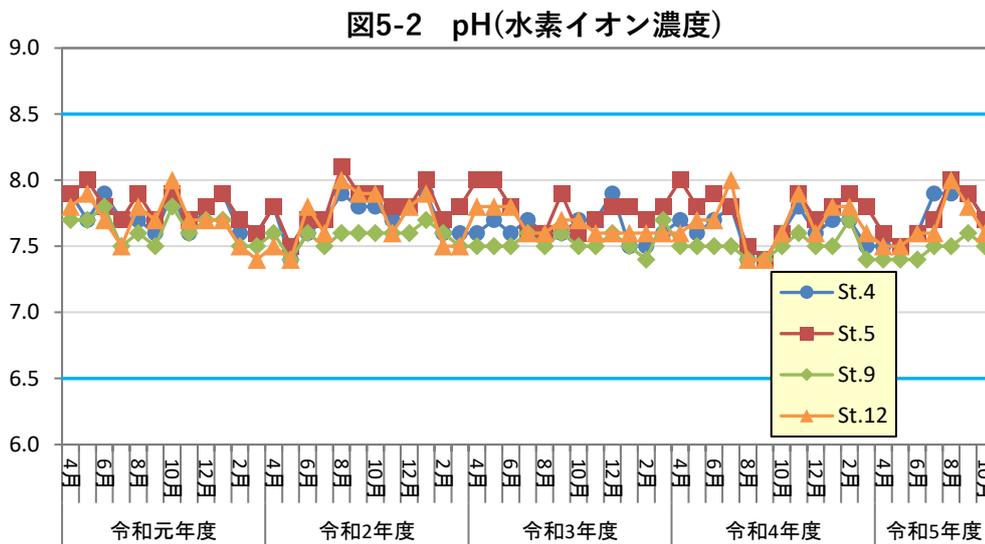


【参考】

河川環境基準
(A類型) : 6.5 - 8.5

各地点とも、大きな変動は見られない。

全地点で、河川A類型の環境基準値 (pH: 6.5 ~ 8.5) の範囲内であった。

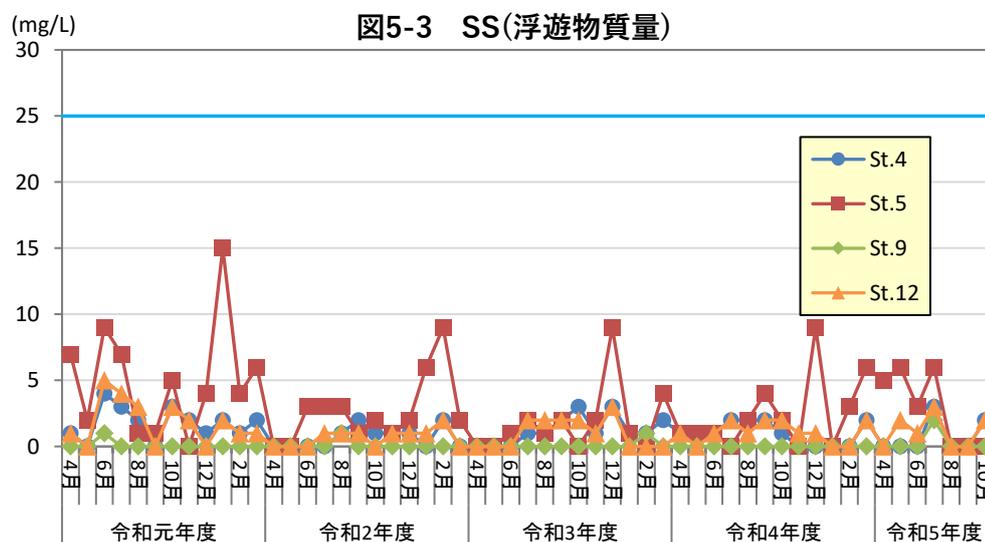

【参考】

河川環境基準
(A類型) : 25

各地点とも、調査日による変動が大きい。降雨等による影響と考えられる。

全地点で、河川A類型の環境基準値 (25 mg/L) 以下であった。

表5-1-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-4) 水質調査結果 (令和4年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)
		4月 4/21	5月 5/12	6月 6/2	7月 7/7	8月 8/4	9月 9/8	10月 10/6	11月 11/10	12月 12/1	1月 1/12	2月 2/2	3月 3/2	
採水時刻	-	9:09	8:48	8:35	12:28	8:20	12:50	12:10	7:40	8:30	8:23	8:25	11:40	
天候	-	雨	雨	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	
気温	℃	18.1	18.2	22.1	31.0	28.5	27.0	15.5	9.2	7.5	-0.2	2.3	5.4	
水素イオン濃度	-	7.7	7.6	7.7	7.8	7.4	7.4	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	6.5~8.5
BOD	mg/L	0.7	1.7	1.0	1.4	1.5	0.7	1.3	0.5	0.6	1.5	1.5	0.9	2
COD	mg/L	3.3	2.5	3.4	3.3	3.4	3.4	2.6	2.8	3.5	2.7	4.2	3.7	
浮遊物質	mg/L	1	1	1	2	2	2	1	<1	<1	<1	<1	2	25
DO	mg/L	10	9.7	9.3	9.3	8.1	8.7	9.5	11	11	13	13	12	7.5
大腸菌群数	MPN/100mL	2400	1100	1700	11000	22000	7000	22000	3300	7900	78	790	270	(1000)
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(鉱油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	mg/L	0.33	0.34	0.41	0.38	0.43	0.39	0.52	0.57	0.49	0.67	0.65	0.48	
アンモニア性-N	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	
硝酸性-N	mg/L	0.25	0.22	0.26	0.26	0.27	0.26	0.36	0.45	0.32	0.54	0.5	0.36	10
亜硝酸性-N	mg/L	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.058	0.006	0.005	0.007	
全燐	mg/L	0.012	0.020	0.014	0.023	0.023	0.025	0.030	0.014	0.016	0.016	0.02	0.025	
電気伝導率	mS/m	58	52	51	42	37	28	44	55	32	55	61	74	
塩化物イオン	mg/L	48	38	40	26	19	15	20	27	16	36	83	140	
水温	℃	12.6	15.1	14.9	25.2	22.4	21.6	16.4	8.7	11.3	2.0	3.1	8.1	
色	-	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	
流量	m³/s	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.05	<0.01	0.04	0.03	0.06	0.08	
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	ND
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
チラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
チベンカムフ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	0.048	-	-	-	-	1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
特記事項														

表5-1-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-4) 水質調査結果 (令和5年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)
		4月 4/18	5月 5/11	6月 6/1	7月 7/6	8月 8/3	9月 9/7	10月 10/5	11月	12月	1月	2月	3月	
採水時刻	-	8:28	8:19	8:35	8:35	8:30	8:30	8:42						
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
気温	℃	14.5	17.5	21.9	25	30.5	26.5	21.8						
水素イオン濃度	-	7.5	7.5	7.6	7.9	7.9	7.9	7.7						
BOD	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	0.6	1.1						6.5~8.5
COD	mg/L	2.7	2.8	3.2	5.5	3.3	3.8	4.1						2
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	3	<1	<1	2						25
DO	mg/L	11	10	9.8	8.7	7.7	8.3	9						7.5
大腸菌数	CFU/100mL	33	48	180	460	140	130	460						300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L	0.3	0.29	0.35	0.38	0.45	0.67	0.51						
アンモニア性-N	mg/L	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01						
硝酸性-N	mg/L	0.24	0.22	0.26	0.23	0.28	0.49	0.35						10
亜硝酸性-N	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006	0.007						
全燐	mg/L	0.011	0.012	0.016	0.023	0.029	0.027	0.027						
電気伝導率	mS/m	33	26	31	25	60	46	40						
塩化物イオン	mg/L	24	17	19	13	30	24	20						
水温	℃	10.2	12.7	15.9	21	23.3	22.3	18.7						
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
透明度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50						
流量	m ³ /s	0.09	0.1	0.09	0.15	0.02	0.05	0.07						
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
チカム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
チベンカムフ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.03
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
特記事項														

表5-2-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-5) 水質調査結果 (令和4年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)	
		4月 4/21	5月 5/12	6月 6/2	7月 7/7	8月 8/4	9月 9/8	10月 10/6	11月 11/10	12月 12/1	1月 1/12	2月 2/2	3月 3/2		
採水時刻	-	9:55	9:45	9:25	9:00	9:05	13:40	9:15	9:15	8:35	9:05	9:00	9:20	11:00	
天候	-	雨	雨	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	
気温	℃	17.8	18.2	22.1	27.5	28.7	27.0	15.5	9.5	7.5	0.8	2.5	5.4		
水素イオン濃度	-	8.0	7.8	7.9	7.8	7.5	7.4	7.6	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	6.5~8.5	
BOD	mg/L	1.0	2.0	1.2	1.2	1.1	1.5	2.3	0.5	0.6	1.2	1.3	1.5	2	
COD	mg/L	3.7	3.1	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.6	4.6	2.7	3.9	3.7		
浮遊物質量	mg/L	1	1	1	<1	2	4	2	<1	9	<1	3	6	25	
DO	mg/L	10	10	9.9	9.1	8.5	8.5	8.9	10	11	12	13	12	7.5	
大腸菌群数	MPN/100mL	490	140	1100	24000	7900	17000	24000	7900	2200	45	170	130	(1000)	
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
全窒素	mg/L	0.89	0.80	0.67	0.74	0.72	0.63	1.1	1.7	0.86	0.81	1.6	0.95		
アンモニア性-N	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.13	0.02		
硝酸性-N	mg/L	0.71	0.68	0.46	0.58	0.58	0.48	0.92	1.6	0.79	0.54	1.4	0.82	10	
亜硝酸性-N	mg/L	0.008	0.007	0.005	0.004	0.005	0.010	0.004	0.004	0.011	0.026	0.007	0.009		
全燐	mg/L	0.019	0.02	0.023	0.018	0.021	0.026	0.031	0.015	0.028	0.023	0.03	0.025		
電気伝導率	mS/m	36	30	30	25	21	18	26	36	22	42	48	27		
塩化物イオン	mg/L	21	16	12	11	10	7.9	12	18	10	27	53	18		
水温	℃	13.4	15.1	18.4	22.8	24.8	21.9	17.1	10.8	11.2	3.3	3.1	7.7		
色	-	微黄色	微黄色	無色	無色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色		
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	微濁	透明	透明	微濁		
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50		
流量	m ³ /s	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02		
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003	
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	ND	
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01	
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.02	
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01	
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	0.0005	
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	
トリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	ND	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	1	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.04	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006	
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002	
チラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006	
シメジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003	
チベンカムフ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01	
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.01	
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-	0.8	
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	1	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	0.05	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-	1	
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	0.03	
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
特記事項															

表5-2-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-5) 水質調査結果 (令和5年度)

項目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/18	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5						
採水時刻	-	9:01	9:02	9:10	9:14	9:07	9:15	11:50						
天候	-	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇						
気温	℃	13.8	18.7	22.1	25.5	31.8	26	21.8						
水素イオン濃度	-	7.6	7.5	7.6	7.7	8	7.9	7.7						
BOD	mg/L	0.8	0.7	1.1	0.8	1.5	0.9	1						6.5~8.5
COD	mg/L	3.2	2.7	3.8	5.1	3.9	4.5	3.9						2
浮遊物質量	mg/L	5	6	3	6	<1	<1	<1						25
DO	mg/L	11	10	9.6	8.6	7.9	8.6	8.8						7.5
大腸菌数	CFU/100mL	11	34	52	450	800	26	100						300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L	0.54	0.45	0.6	0.56	0.59	1.2	1.2						
アンモニア性-N	mg/L	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01						
硝酸性-N	mg/L	0.47	0.33	0.48	0.39	0.38	0.98	1						10
亜硝酸性-N	mg/L	0.007	0.014	0.007	0.013	0.004	0.004	0.006						
全燐	mg/L	0.019	0.016	0.017	0.023	0.03	0.03	0.014						
電気伝導率	mS/m	20	16	20	18	40	28	25						
塩化物イオン	mg/L	9.6	9.2	9.4	6.5	17	14	13						
水温	℃	11.2	13.8	17.3	21.2	24.4	23.2	18.9						
色	-	微黄色												
濁り	-	透明	微濁	微濁	微濁	透明	透明	透明						
臭気	-	異常なし												
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50						
流量	m³/s	0.03	0.04	0.03	0.04	0.01	0.02	0.02						
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
ボリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
ナフタレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
チベンカムフ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.03
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
特記事項														

表5-3-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-9) 水質調査結果 (令和4年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)
		4月 4/21	5月 5/12	6月 6/2	7月 7/7	8月 8/4	9月 9/8	10月 10/6	11月 11/10	12月 12/1	1月 1/12	2月 2/2	3月 3/2	
採水時刻	-	10:16	12:55	12:10	9:20	10:00	14:00	11:27	11:40	9:20	9:15	12:10	10:47	
天候	-	雨	雨	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	
気温	℃	17.8	20.0	25.1	27.5	28.5	27.0	15.5	17.1	8.0	0.8	4.5	5.4	
水素イオン濃度	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	6.5~8.5
BOD	mg/L	0.5	1.4	1.8	1.4	1.5	0.8	0.9	<0.5	<0.5	0.9	1.2	1.1	2
COD	mg/L	3.5	3.3	3.7	3.8	3.9	3.3	3.3	2.8	4.1	2.7	3.9	2.9	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	25
DO	mg/L	8.9	8.3	8.4	7.5	7.4	8.3	8.6	9.6	9.9	12	12	11	7.5
大腸菌群数	MPN/100mL	2400	460	110	4900	1100	4900	7900	110	2300	20	230	490	(1000)
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	mg/L	1.2	1.1	0.80	0.92	0.84	0.75	1.4	2.4	1.2	3.1	2.5	1.3	
アンモニア性-N	mg/L	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.01	<0.01	0.03	0.02	0.38	0.07	
硝酸性-N	mg/L	0.94	0.88	0.63	0.76	0.65	0.62	1.2	2.3	1.0	3.0	2.1	1.2	10
亜硝酸性-N	mg/L	0.005	0.004	0.002	0.004	0.006	0.008	0.006	0.003	0.019	0.003	0.005	0.011	
全燐	mg/L	0.010	0.015	0.010	0.015	0.019	0.016	0.020	0.014	0.012	0.017	0.009	0.015	
電気伝導率	mS/m	34	28	25	21	19	15	23	32	20	42	51	26	
塩化物イオン	mg/L	28	23	18	14	12	9.1	15	23	13	35	78	25	
水温	℃	12.4	14.8	17.1	22.3	23.4	21.3	16.9	10.9	10.4	2.1	2.1	7.6	
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	
流量	m³/s	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	ND
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
1,1,3-トリクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
チカム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
シジジ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
チベンカム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-	1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	0.03
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
特記事項														

表5-3-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-9) 水質調査結果 (令和5年度)

項目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/18	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5						
採水時刻	-	9:12	9:19	9:22	9:30	9:30	9:35	12:22						
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
気温	℃	14.3	18.7	22.1	25.5	31.8	26	21.8						
水素イオン濃度	-	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5						
BOD	mg/L	1.1	<0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9						6.5~8.5
COD	mg/L	3	2.6	2.8	5.1	3.4	4.2	4						2
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1						25
DO	mg/L	10	10	8.6	7.9	6.1	7.3	8.1						7.5
大腸菌数	CFU/100mL	13	16	36	400	110	62	120						300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L	0.66	0.51	0.68	0.68	0.82	1.5	1.3						
アンモニア性-N	mg/L	0.02	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01						
硝酸性-N	mg/L	0.63	0.43	0.6	0.48	0.62	1.1	1.2						10
亜硝酸性-N	mg/L	0.009	0.013	0.009	0.019	0.004	0.005	0.006						
全磷	mg/L	0.011	0.008	0.006	0.019	0.016	0.012	0.013						
電気伝導率	mS/m	18	14	17	14	32	23	23						
塩化物イオン	mg/L	12	11	12	8.2	26	15	16						
水温	℃	10.6	13	16.3	21.2	26.6	22.8	18.7						
色	-	微黄色												
濁り	-	透明												
臭気	-	異常なし												
透明度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50						
流量	m ³ /s	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	0.05						
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
ボリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
チカム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.003
チベンカムフ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.03
鉄(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
マンガン(溶解性)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						
特記事項														

表5-4-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-12) 水質調査結果 (令和4年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)
		4月 4/21	5月 5/12	6月 6/2	7月 7/7	8月 8/4	9月 9/8	10月 10/6	11月 11/10	12月 12/1	1月 1/12	2月 2/2	3月 3/2	
採水時刻	-	9:35	9:20	9:09	12:08	8:45	13:18	11:50	8:10	8:50	8:42	8:50	11:20	
天候	-	雨	雨	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	
気温	℃	18.1	18.2	22.1	31.0	28.5	27.0	15.5	9.3	7.5	-0.2	2.3	5.4	
水素イオン濃度	-	7.6	7.7	7.7	8.0	7.4	7.4	7.6	7.9	7.6	7.8	7.8	7.6	6.5~8.5
BOD	mg/L	0.6	1.7	1.2	1.7	1.6	0.6	1.3	0.5	0.6	1.2	1.1	0.9	2
COD	mg/L	2.7	2.5	2.7	3.3	3.4	2.7	2.6	2.8	3.3	2.6	3.4	3.5	
浮遊物質	mg/L	1	<1	1	2	1	2	2	1	<1	<1	<1	2	25
DO	mg/L	11	9.8	9.4	8.9	8.3	8.6	9.5	11	11	13	13	12	7.5
大腸菌群数	MPN/100mL	5400	330	3300	35000	4900	11000	9400	3300	490	45	1300	330	(1000)
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
全窒素	mg/L	0.35	0.40	0.42	0.40	0.43	0.41	0.58	0.66	0.48	0.79	0.74	0.52	
アンモニア性-N	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	
硝酸性-N	mg/L	0.27	0.25	0.28	0.28	0.32	0.29	0.42	0.52	0.42	0.64	0.63	0.37	10
亜硝酸性-N	mg/L	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	
全燐	mg/L	0.012	0.019	0.014	0.017	0.016	0.015	0.019	0.013	0.014	0.016	0.014	0.014	
電気伝導率	mS/m	67	59	58	46	40	30	46	62	35	64	69	81	
塩化物イオン	mg/L	65	50	51	33	24	16	25	38	20	48	110	160	
水温	℃	13.1	14.9	14.8	24.8	22.5	21.7	16.2	8.6	10.9	1.8	3.0	7.8	
色	-	微黄色	微黄色	無色	微黄色	無色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	
濁り	-	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	
流量	m³/s	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.06	0.05	<0.01	0.04	0.02	0.04	0.07	
特記事項														

※令和4年度の調査結果を河川環境基準(河川A類型)と比較すると、BOD・DO以外の全項目で基準以内であった。砒素については、St.4・5・9全てで不検出であった。

表5-4-2 クリーンセンター滋賀 河川水(St-12) 水質調査結果 (令和5年度)

項目	単位	月日												環境基準値 (河川A類型)
		4月 4/18	5月 5/11	6月 6/1	7月 7/6	8月 8/3	9月 9/7	10月 10/5	11月	12月	1月	2月	3月	
採水時刻	-	8:45	8:37	8:50	8:53	8:47	8:50	9:15						
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
気温	℃	14.5	17.5	21.9	25	30.5	26.5	21.8						
水素イオン濃度	-	7.5	7.5	7.6	7.6	8	7.8	7.6						6.5~8.5
BOD	mg/L	1.1	0.6	0.8	<0.5	1	0.8	1						2
COD	mg/L	2.6	2.5	2.6	4.2	3	3.8	3.7						
浮遊物質	mg/L	<1	2	1	3	<1	<1	2						25
DO	mg/L	11	11	9.6	9.1	7.7	8.8	9.1						7.5
大腸菌数	CFU/100mL	27	33	800	500	420	86	550						300
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L	0.3	0.29	0.35	0.41	0.45	0.71	0.53						
アンモニア性-N	mg/L	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01						
硝酸性-N	mg/L	0.25	0.24	0.28	0.26	0.28	0.57	0.45						10
亜硝酸性-N	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004						
全燐	mg/L	0.008	0.011	0.01	0.018	0.02	0.02	0.016						
電気伝導率	mS/m	36	29	33	29	71	50	46						
塩化物イオン	mg/L	28	20	22	18	48	32	30						
水温	℃	10.3	13	16.3	20.8	23.7	22.6	18.8						
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						
濁り	-	透明	透明	微濁	透明	透明	透明	微濁						
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
透視度	度	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50						
流量	m³/s	0.08	0.06	0.08	0.12	0.02	0.04	0.02						
特記事項														

※令和4年度の調査結果を河川環境基準(河川A類型)と比較すると、BOD・DO以外の全項目で基準以内であった。砒素については、St.4・5・9全てで不検出であった。